



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0381

检 验 报 告

Test Report

编 号 J2312783
Number:



产 品 名 称 Name of Product	防爆防火排烟阀门
型 号 及 规 格 Type of Product	(P) FHF WSD- (F) K-1250 × 1000-B
委 托 单 位 Applicant	上风通风设备股份有限公司
检 验 类 别 Test Variety	防爆合格证检验
签 批 日 期 Approving Date	2023 年 12 月 4 日

中海油天津化工研究院设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注意事项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检验仅对来样负责。

地 址：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号

邮政编码：300131

电 话：(022) 26651066/26689240

传 真：(022) 26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

网 址：www.pcec.com.cn

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)

检验报告

FB/Q-05 20230101 A/1

编号: J2312783

共3页第1页

产(样)品名称	防爆防火排烟阀门			商 标	/
型号规格	(P) FHF WSD- (F) K-1250×1000-B			防爆标志	Ex db IIB T6 Gb
技术参数	DC24V			检验类别	防爆合格证检验
合同单编号	23042783			产品等级	/
委托人名称	上风通风设备股份有限公司			邮政编码	242227
注册地址	安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号			联系电话	13806705440
生产者名称	上风通风设备股份有限公司			邮政编码	242227
注册地址	安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号			联系电话	13806705440
生产企业名称	上风通风设备股份有限公司			邮政编码	242227
生产地址	安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号			联系电话	13806705440
样品状态	样品完好	样品(内部)编号	23042783-1, 2	样品检查人员	/
样品数量	2 台	批号/生产日期	/	检验地点	实验室
联系人	孙克勤	到样日期	2023-09-13	样品来源	客户提供
检验依据	GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》				
检验项目	结构检查, 温度测定, 抗冲击试验。				
检验日期	2023-11-27 至 2023-11-29				
样品描述	该产品为隔爆型结构。设备由阀体、主轴、叶片及已取证的执行机构等组成, 内部装有连杆等部件。				
检验结论	符合检验依据要求 签批日期: 2023年12月4日				
备注	/				

批准:

孙克勤

审核:

王

编制:

王

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)

检 验 报 告

FB/Q-05

20230101 A/1

编号: J2312783

共 3 页第 2 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定	备注
1	结构检查	GB/T 3836.1 GB/T 3836.2 相关条款	1. 样品防爆型式为隔爆型。 2. 采用已取证执行机构: 隔爆型全自动防火阀执行机构, 防爆标志: Ex db IIB T6 Gb, 型号: FR/Z-d-1-IV, 制造商: 绍兴市丰润风阀执行器有限公司, CCC 证号: 202033230700 1311。 3. 样品与图纸一致, 各项检查结果符合标准要求。	合格	/
2	温度测定	$T_6 \leq 85^{\circ}\text{C}$ 。	1. 试验电压: DC26.4V。 2. 测量部位: 执行机构外壳、引入装置。 3. 试验结果: 当环境温度为 40°C 时, 样品最高表面温度为 64.6°C 。	合格	/
3	抗冲击试验	试验温度 金属部件: $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$; 外壳冲击能量: 7.0J; 样品不应损坏。	1. 试验温度: 18°C 。 2. 冲击部位: 外壳。 3. 试验结果: 未损坏。	合格	/
备注	/				

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)



检 验 报 告

FB/Q-05 20230101 A/1

编 号: J2312783

共 3 页第 3 页

样品外形照片

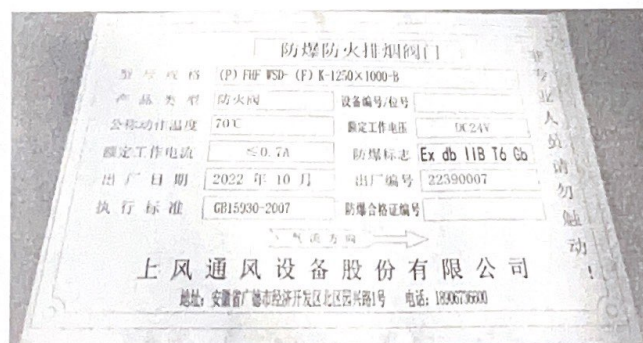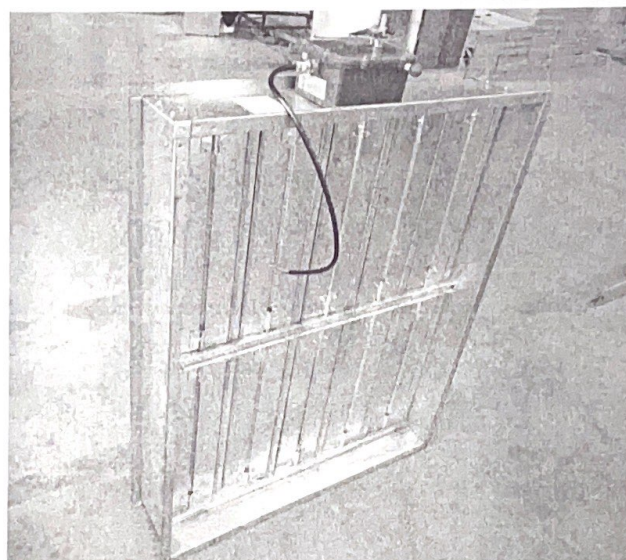

以下空白